


### varianta bez jednotek SJ100




napájení - ze strojů nebo externí zdroj

napájecí zdroj  
230V/24V DC

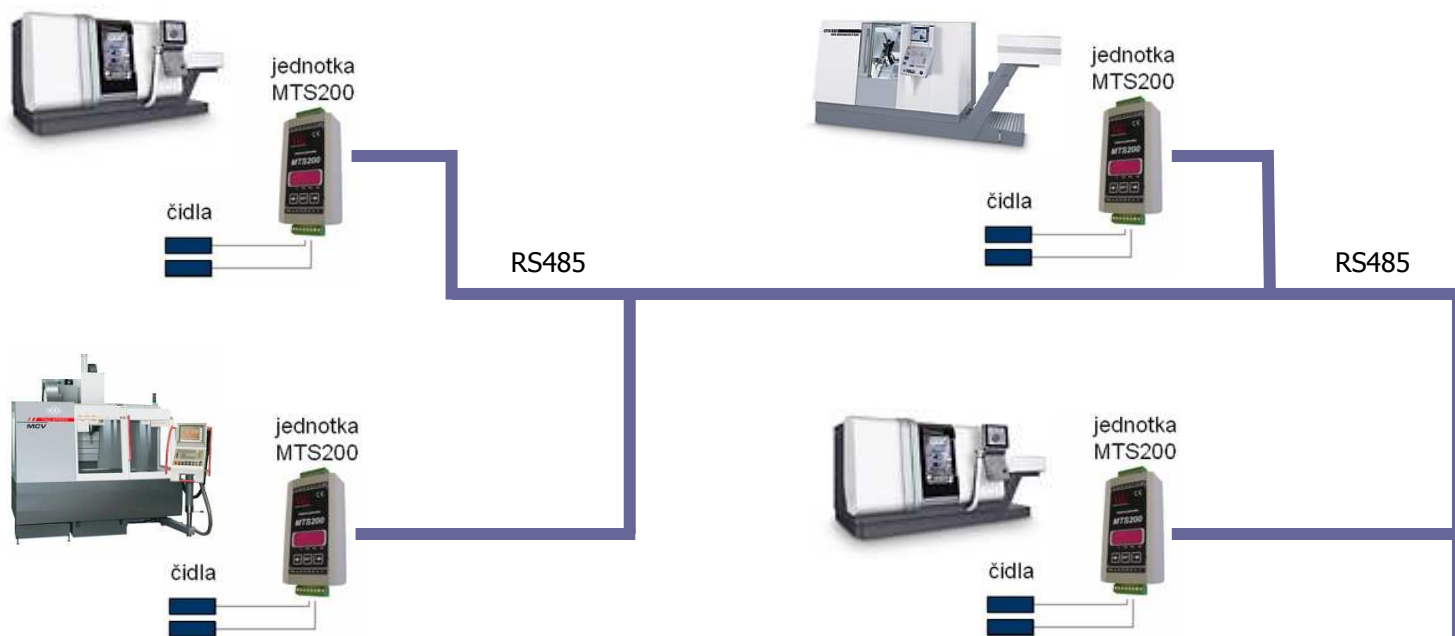

RS485 RS485

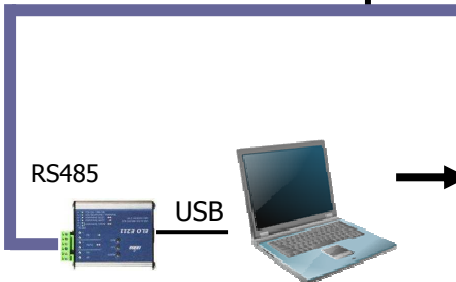


### KONTROLA STROJŮ

- 1 - vypnutý
- 2 - zapnutý
- 3 - pracuje
- 4 - prostoj

### SOFTWARE

- 1 - přehledy za den / měsíc
- 2 - přehledy na stroj / celou dílnu
- 3 - vyhodnocení a grafické znázornění vytížení a prostojů
- 4 - formát Excel
- 5 - začátek a konec práce

Obj. číslo	Počet	MJ	Typ
S4613081	0	ks	sběrná jednotka MTS200
S4613083	4	ks	sběrná jednotka MTS200-RS485
S46130xx	0	ks	sběrná jednotka MTS200-IQRF
S4613056	0	ks	terminál SJ100-036-RS485-B
S4613057	0	ks	terminál SJ100-036-RS485-W
S4613004	8	ks	indukční čidlo IC200 (max.100 A)
	100	m	kabeláž s konektory
	1	ks	převodník USB/RS485
	1	ks	napájecí zdroj
	1	ks	průmyslový počítač
	1+1	ks	sběrný software + vyhodnocení montáž a doprava

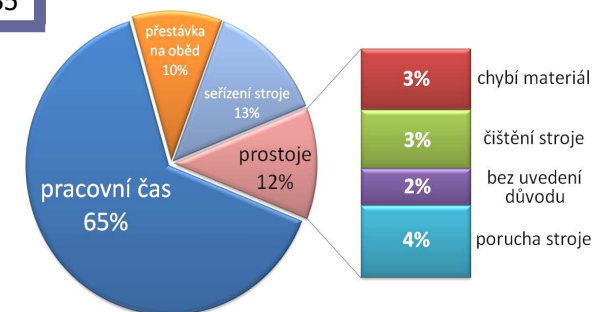

2008/09/30

Změna: 00