


varianta s jednotkami SJ100 terminál jednotky SJ100




napájení - ze strojů nebo externí zdroj

napájecí zdroj
230V/24V DC

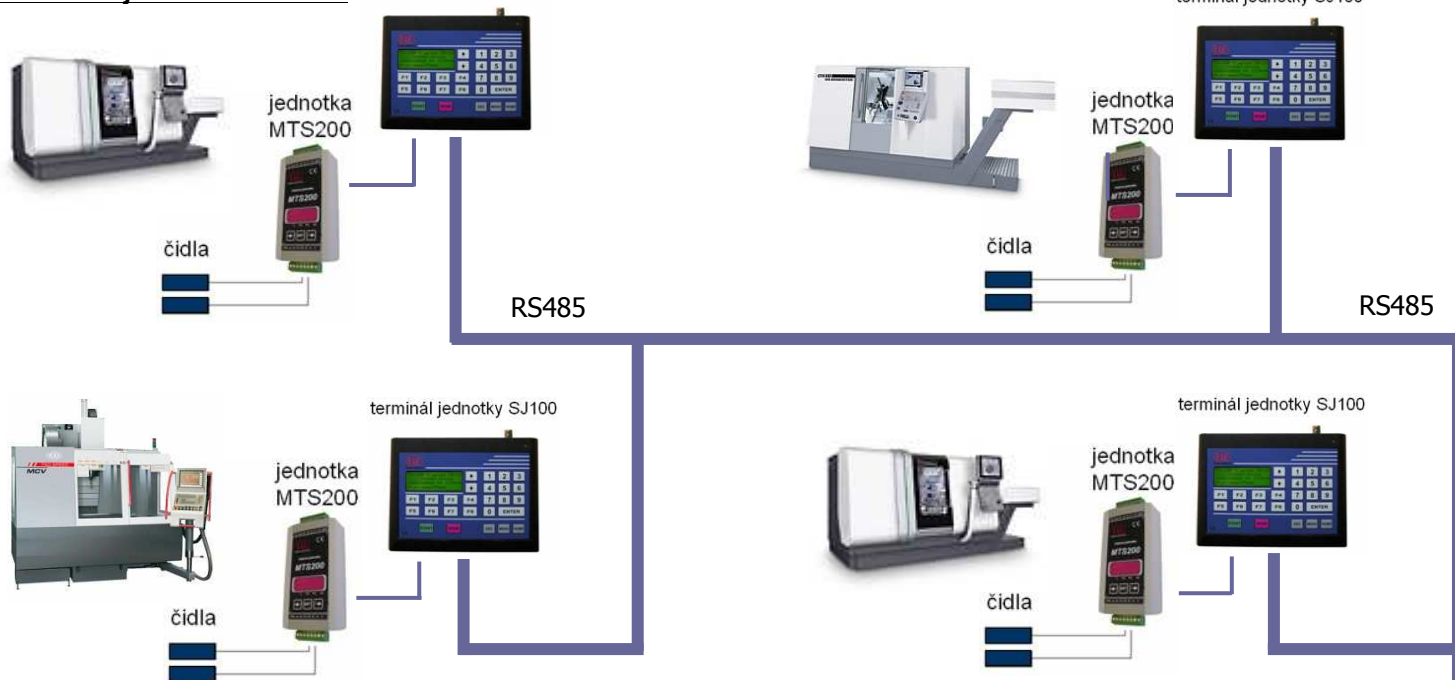

RS485

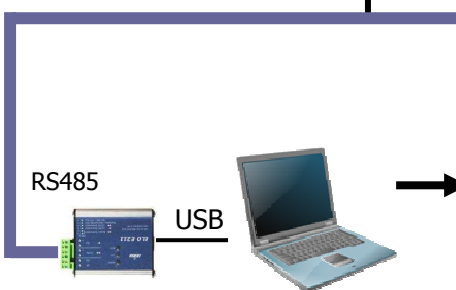

KONTROLA STROJŮ

- 1 - vypnutý
- 2 - zapnutý
- 3 - pracuje
- 4 - prostož


KONTROLA PROSTOJŮ

- 1 - ruční stop
- 2 - porucha stroje
- 3 - jiný prostož
- 4 - přestávka
- 5 - oprava stroje
- 6 - seřizování stroje
- 7 - čekání na materiál
- 8 - neobsazen výrobou
- 9 - porady a školení

SOFTWARE

- 1 - přehledy za den / měsíc
- 2 - pracovníci, směny, celkem
- 3 - přehledy na stroj / celou dílnu
- 4 - vyhodnocení činností stroje
- 5 - počet kusů, pracovníci, směny, celkem
- 6 - vyhodnocení a grafické znázornění vytížení a prostožů
- 7 - začátek a konec práce
- 8 - formát Excel

Obj. číslo	Počet	MJ	Typ
S4613081	4	ks	sběrná jednotka MTS200
S4613083	0	ks	sběrná jednotka MTS200-RS485
S46130xx	0	ks	sběrná jednotka MTS200-IQRF
S4613056	4	ks	terminál SJ100-036-RS485-B
S4613057	0	ks	terminál SJ100-036-RS485-W
S4613004	8	ks	indukční čidlo IC200 (max.100 A)
	100	m	kabeláž s konektory
	1	ks	převodník USB/RS485
	1	ks	napájecí zdroj
	1	ks	průmyslový počítač
	1+1	ks	sběrný software + vyhodnocení montáž a doprava

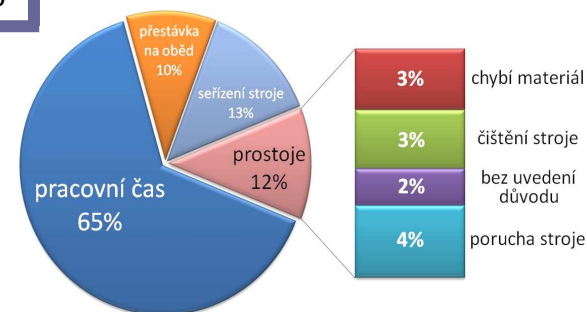

2008/09/30

Změna: 00